

Зарегистрирована

ЗРОНПР Детская музыкальная школа имени К.В. Молчанова
наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

«02» 08 2017 г.

Регистрационный номер № 4524459510-01288

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Москвы «Детская музыкальная школа имени К.В. Молчанова»

(Указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, которому принадлежит объект защиты;

функциональное назначение – учреждение дополнительного образования в области культуры – Ф 4.1

(функциональное назначение, полное и сокращенное наименования (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица: ОГРН 1037739171271

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7743084740

Место нахождения объекта защиты: 125414, г. Москва, ул. Клинская, д. 8а

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица, которому принадлежит объект защиты - почтовый адрес: 125414, г. Москва, ул. Клинская, д. 8а, т. 8-495-451-30-98,

dmsh18@yandex.ru

№ п/п	Наименование раздела
1	2
I.	<u>Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты</u> Оценка пожарного риска не проводилась (Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а так же комплекс выполняемых инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска)
II.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> нет (Заполняется, самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц и от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
III.	<u>Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты</u> 1. <u>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</u>. При этом (В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) <u>учитываются отдельные положения действующих нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии со ст.151 Федерального Закона №123.2.</u> 2. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 3. Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" 4.НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" 5.НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" 6. НПБ 65-97 Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные.

Общие технические требования. Методы испытаний.

7. НПБ 70-98 Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний.

8. НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях.

9 НПБ 151-2000 Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

10. НПБ 160-97. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности.

11. НПБ 239-97 Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость.

12. НПБ 240-97 Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодичность испытаний.

13. НПБ 243-97* Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.

14. НПБ 244-97 Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности.

15. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

16. Своды правил.

Требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполняемые на объекте защиты

Помещения ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. К.В. Молчанова» расположенные в 4-х этажном кирпичном здании с железобетонными перекрытиями, с чердачным этажом и подвалом, общей площадью 2 500 м².

1. К музыкальной школе предусмотрен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон с твердым покрытием(ст. 67, Технического регламента). Вокруг здания существует проезд шириной 3,2 – 4,0 м и расстоянием от внутреннего края проезда до стены здания в пределах 5 м. Обеспечено исправное состояние дорог, проездов и подъездов (п. 75 ППР в РФ).
2. Здание размещается от пожарного депо на расстоянии, обеспечивающим прибытие первого подразделения ПО за время, не превышающее 10 минут (ч. 1 ст. 76, Технического регламента). Ближайшая пожарная часть №51 ГУ МЧС расположена на ул. Смольная, д. 50.

3. Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение запроектирован в соответствии с таблицей 7 Технического регламента и равен 110 л/с в расчете на 5 одновременных пожаров (ч. 6 ст. 68, Технического регламента).
4. Водоотбор на наружное пожаротушение предусмотрен от двух пожарных гидрантов, установленных на сети гор. водопровода. Удаленность пожарных гидрантов от проектируемого здания не превышает 150 м. Продолжительность тушения пожара принимается не менее трех часов. Пожарные гидранты на сети городского водопровода размещены вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, и не ближе 5 м от стен здания (ч.16, 17 ст. 68, Технического регламента).
5. У гидрантов, а также по направлению движения к ним, установлены соответствующие указатели. На них четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (п. 8.6 СП 8.13130.2009).
6. Здание музыкальной школы имеет II степень огнестойкости (п. 6.6.1 СП 2.13130.2009). Конструкция с кирпичными стенами 0,65 м, межэтажные перекрытия из железобетона, внутренние перегородки из кирпича. Лестница, из сборных железобетонных площадок и маршей.
7. Пределы огнестойкости строительных конструкций, перечисленных выше, предусматриваются не ниже указанных в таблице 21 Технического регламента. Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности строительных конструкций – К0 согласно таблицы 22. Несущие элементы здания имеют пределы огнестойкости не менее R 120, наружные несущие стены – не менее E 15, междуэтажные перекрытия – не менее REI 45, внутренние стены лестничных клеток – не менее REI 90.
8. Мероприятия по ограничению распространения пожара за пределы очага соответствуют требованиям ст. 88 ФЗ-123 и СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
9. Электрощитовая, расположенная в отдельном помещении подвала, предназначена для электроснабжения музыкальной школы, выгорожена противопожарными перегородками EI 90, так же имеются электрощитки в левой и правой части здания на лестничных маршах между этажами (п. 6.8.19 СП 2.13130.2009).


10. Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации применяются класса пожарной опасности не более указанного в табл. 28 Технического регламента (ч. 6 ст. 134 Технического регламента).
11. Коммуникационные шахты предусматриваются с пределом огнестойкости EI 60, а применяемые в них противопожарные двери (люки и др.) - EI 30 (ч. 15 ст. 88 Технического регламента).
12. В местах пересечений инженерными коммуникациями (в том числе и в коммуникационных шахтах) междуэтажных перекрытий и противопожарных преград, предусматривается заделка неплотностей негорючими материалами с пределом огнестойкости соответствующим пределу огнестойкости пересекаемой конструкции (ч. 4 ст. 137 Технического регламента).
13. Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме уборных, умывальных и других обслуживающих помещений без постоянного пребывания людей) до выхода наружу или на лестничную клетку не превышает 30 м (п. 8.3.3 СП 1.13130.2009).
14. Число эвакуационных выходов из здания школы три - не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания (п. 8.3.1 СП 1.13130.2009).
15. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено в соответствии с ч. 1 статьи 89 Технического регламента. На каждом этаже вывешаны планы эвакуации людей при пожаре.
16. С первого этажа предусмотрены эвакуационные выходы в соответствии с нормами (п. 4.2 СП 1.13130.2009).
17. Высота эвакуационных выходов в свету предусмотрена не менее 1,9 м, ширина не менее 0,8 м (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009).
18. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для:
 - б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел.;
 - в) кладовых площадью не более 200 м² без постоянных рабочих мест;
 - г) санитарных узлов;(п. 4.2.6 СП 1.13130.2009).

19. Лестничные клетки имеют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п. 4.2.7 СП 1.13130.2009).
20. Все двери помещений категории В2 и В3 – металлические несгораемые с пределом огнестойкости EI 30, противопожарные двери технического подполья имеют предел огнестойкости – EI 60.
21. В здании музыкальной школы на путях эвакуации не применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:
- Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках;
- Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;
- Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках;
- В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
22. В коридорах на путях эвакуации не размещается оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов (п. 4.3.3 СП 1.13130.2009).
23. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).
24. При высоте лестниц более 45 см предусматриваются ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки (п. 4.3.4 СП 1.13130.2009).
25. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов предусматривается выполнение требований пп. 33, 36 ППР в РФ.
26. Все металлические воздуховоды и оборудование вентиляционных систем (приточных и вытяжных) заземляется в соответствии с требованиями нормативно-технической документации к защите от статического электричества (ПУЭ).
27. Электрооборудование здания выполнено согласно требованиям ст. 82 Технического регламента и СП 6.13130.2009.

28. На объекте разработана инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 ППР в РФ).
29. Работники организации допускаются к работе после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ).
30. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают их свободное открывание изнутри без ключа (п. 35 ППР в РФ).
31. При эксплуатации действующих электроустановок предусматривается выполнение требований п. 42 ППР в РФ.
32. Обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности (п. 43 ППР в РФ).
33. Все помещения музыкальной школы оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, с дымовыми и тепловыми извещателями, на путях эвакуации предусмотрены ручные пожарные извещатели, установленные на высоте 1,5 м (п. 61 ППР в РФ).
34. Здание оборудовано автоматической системой звукового оповещения III-го типа (речевое) и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009.
35. Обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (пп. 61, 63 ППР в РФ).
36. Объект обеспечен огнетушителями согласно норм (п. 70 ППР в РФ).
– 5-ть углекислотных огнетушителей ОУ-3, 20-ть порошковых ОП-5
37. Огнетушители имеют паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской (п. 475 ППР в РФ).
38. Огнетушители расположены на видных местах в металлических шкафах под пожарными кранами вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (п. 480 ППР в РФ).
39. Внутреннее противопожарное водоснабжение соответствует требованиям ст. 86 ФЗ-123 и СП 10.13130.2009. На каждом этаже музыкальной школы с двух сторон по лестничным клеткам расположены пожарные шкафы, укомплектованные пожарными кранами с клапанами типа ПКЛ-51, пожарными рукавами диаметром 51 мм, длиной 20 м, стволами 16 мм, обеспечивающие тушение пожара на диктующем (наиболее удаленном от водопитателя) кране струей с расходом не менее 2,6 л/с.

	40. Отопление здания водяное, вентиляция механическая, приточно-вытяжная, а также вытяжная с естественным побуждением – в холлах этажей окна открываются для естественного проветривания. Принятые решения соответствуют СП 7.13130.2009 41. Организационно-технические мероприятия в школе: На объекте защиты приказом директора установлен соответствующий противопожарный режим: - заведен журнал прохождения противопожарного инструктажа, - регламентированы действия работников при обнаружении пожара, - определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа, а также назначены ответственные за их проведение приказом МЧС 645 от 12.12.2007г. Разработана и утверждена, в установленном порядке, инструкция о мерах пожарной безопасности.
--	---

Декларацию разработал:
Директор ГБУДО г.Москвы
«ДМШ им. К.В. Молчанова»

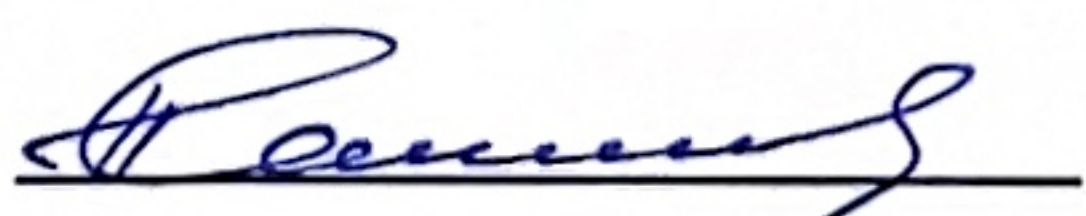 Санникова Н.В.

« 31 » июля 2017г.




Начальнику 3-го РОНД
Управления по САО
Главного управления
МЧС России по г. Москве
Паршину М.А.

Заявление

Прошу Вас зарегистрировать декларацию пожарной безопасности на объект защиты помещения Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования г. Москвы "Детской музыкальной школы им. К.В. Молчанова", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 8а.


Директор

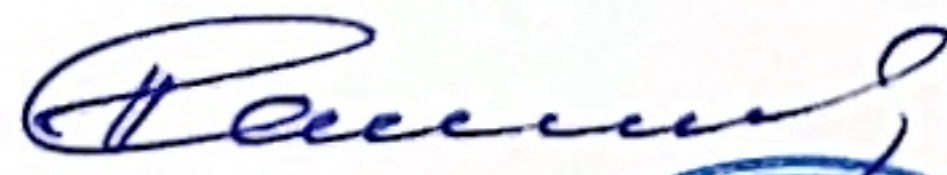

Санникова Н.В.



« 31 » июля 2017г.

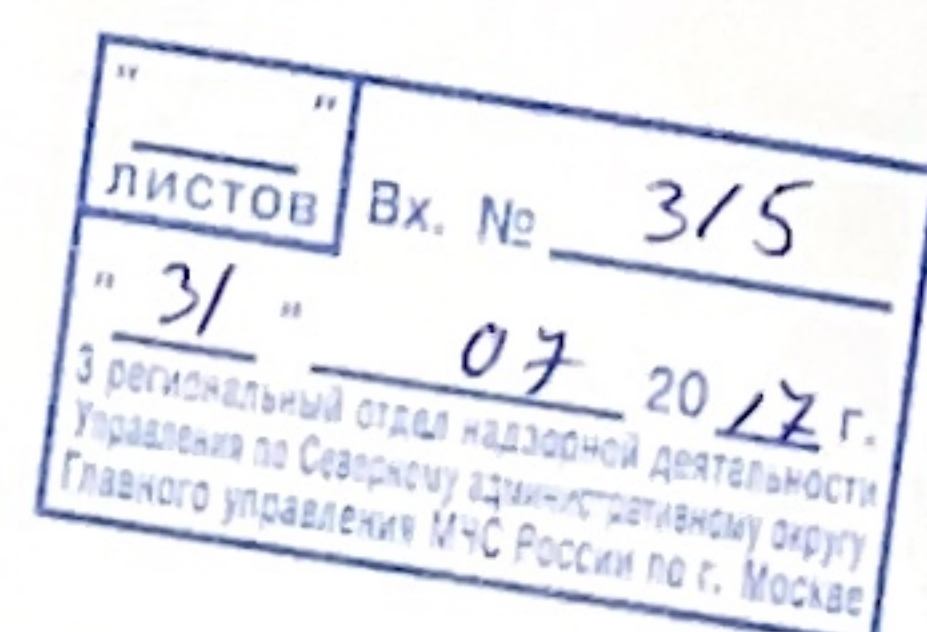



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
(Главное управление МЧС России по г. Москве)
УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕВЕРНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ
3 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(3 РОНПР Управления по CAO
Главного управления МЧС России по г. Москве)
ул. Сальвадора Альенде, д.4, к. 1, Москва, 125252
Телефон: (499) 198-77-61, факс: (499) 198-77-61

01.02.17 № 435
на № _____ от _____

Директору ГБУ ДО
«Детская музыкальная
Школа имени
К.В. Молчанова»

Н. В. Санниковой

Направляем Вам экземпляр декларации пожарной безопасности на объекты защиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Детская музыкальная школа имени К.В. Молчанова», расположенного по адресам: г. Москва, ул. Клинская, д. 8а.

Заместитель начальника отдела

А.В. Алексеев

А.Б. Тарасов
(499) 198-77-61